

COMUNE di MISTERBIANCO

Provincia di CATANIA

OPERA

Manutenzione straordinaria, Adeguamento ANTINCENDIO ed Adeguamento degli Impianti Tecnologici alle norme di sicurezza vigenti

dell"l.C. Aristide GABELLI"

plesso centrale di Via GRAMSCI


Progetto ESECUTIVO

Settore di intervento ed elaborato

Elaborati IMPIANTI ELETTRICI

SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI (2/3)

Il Progettista

Dot.  **IGNORELLO**

Il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco

Data





Elaborato

22

Scala

Tavola

6ELE

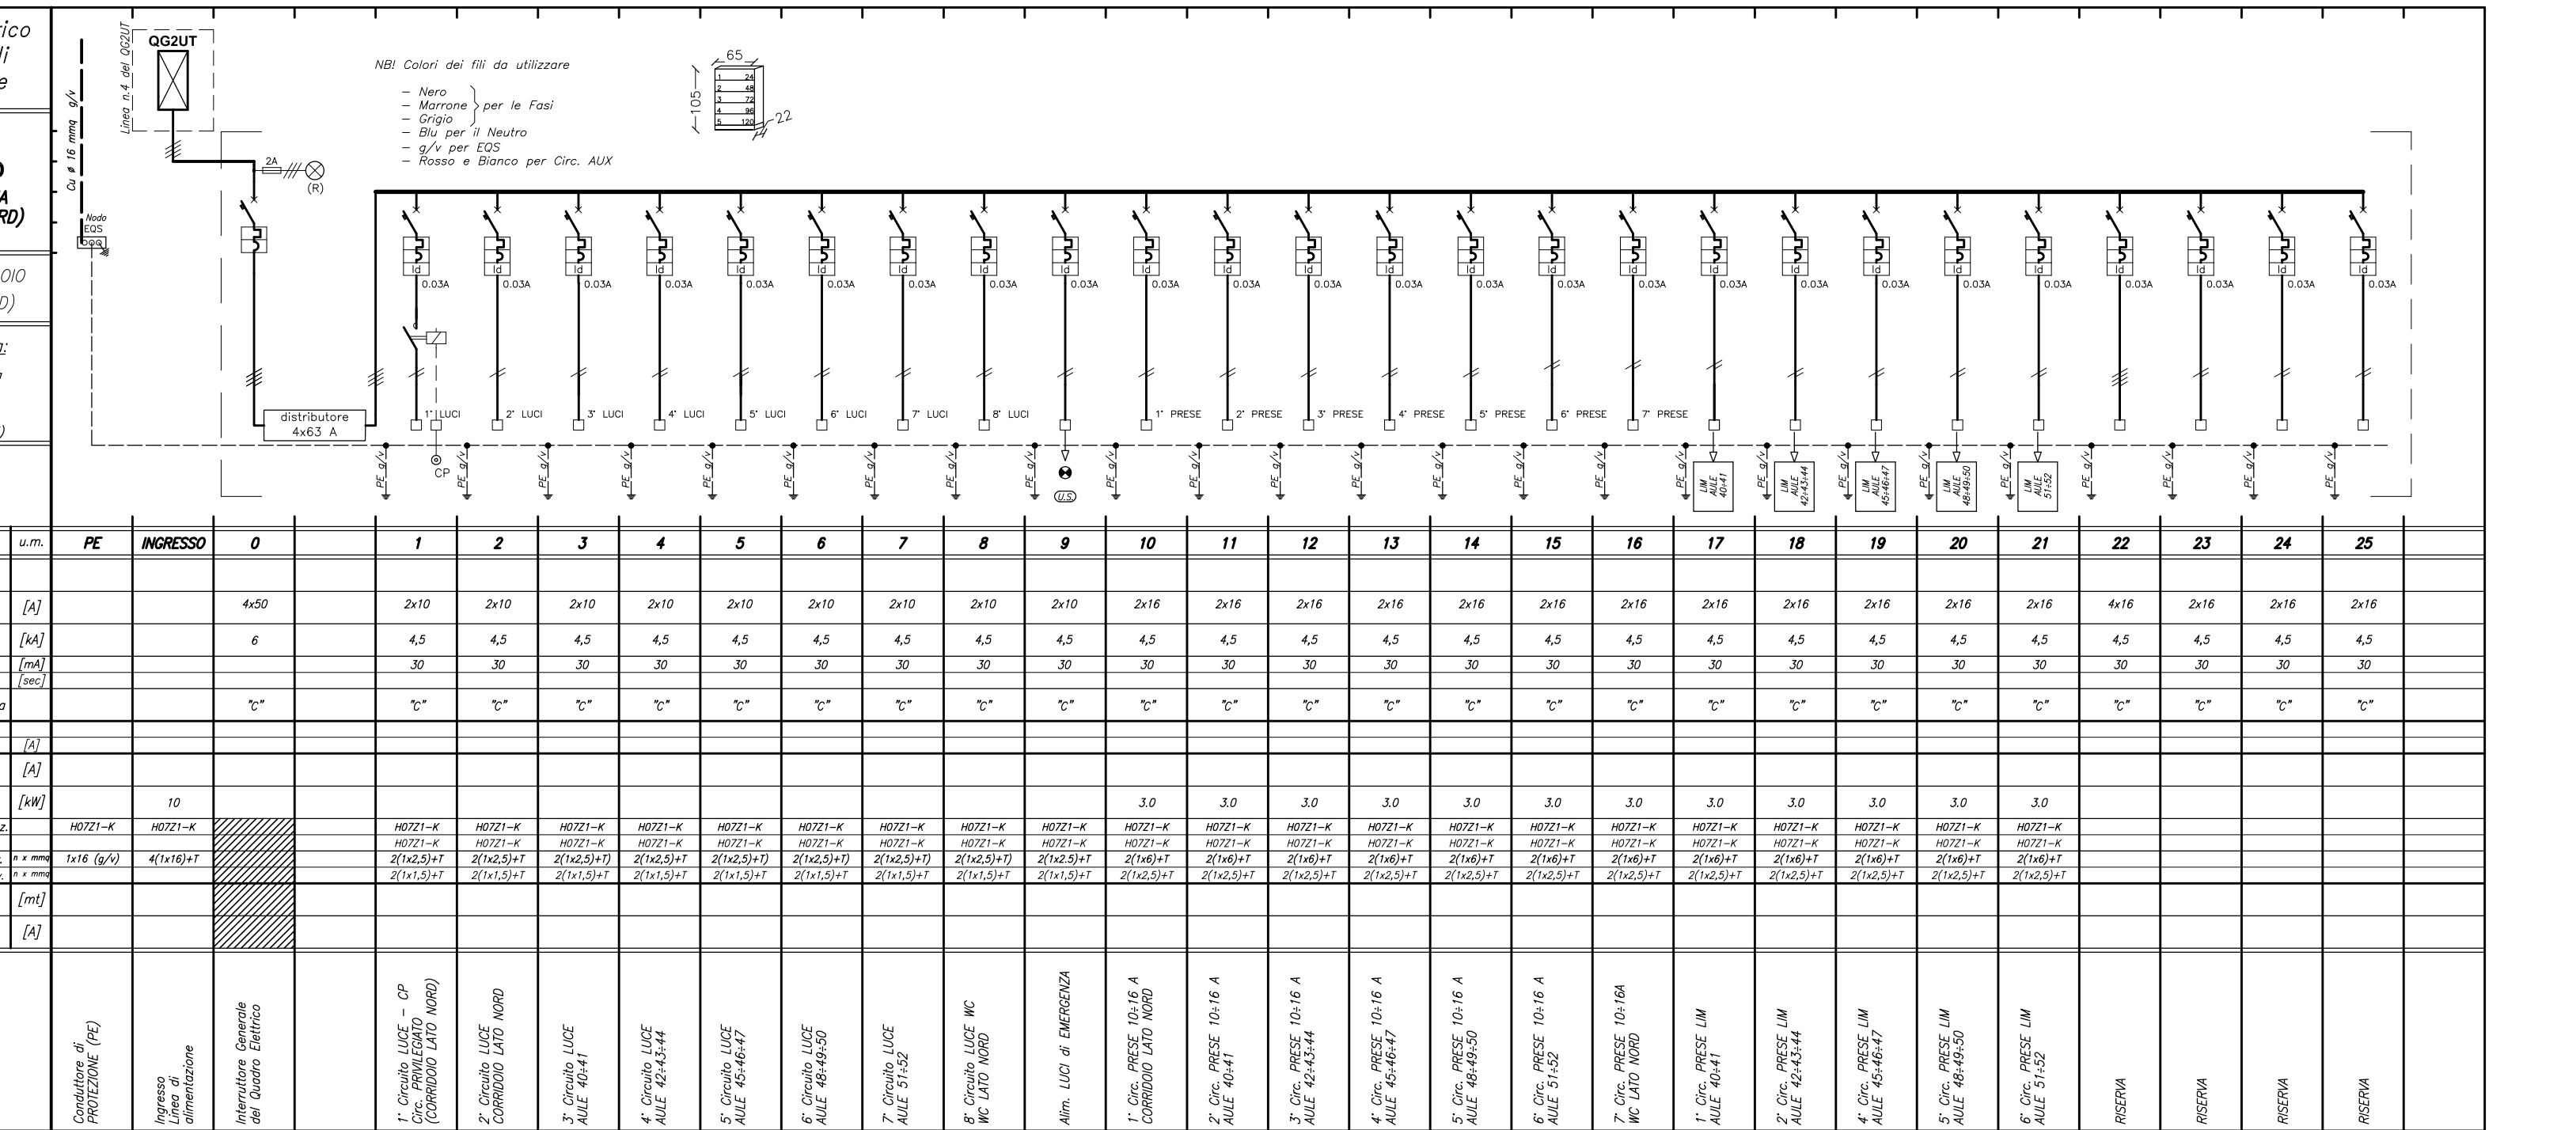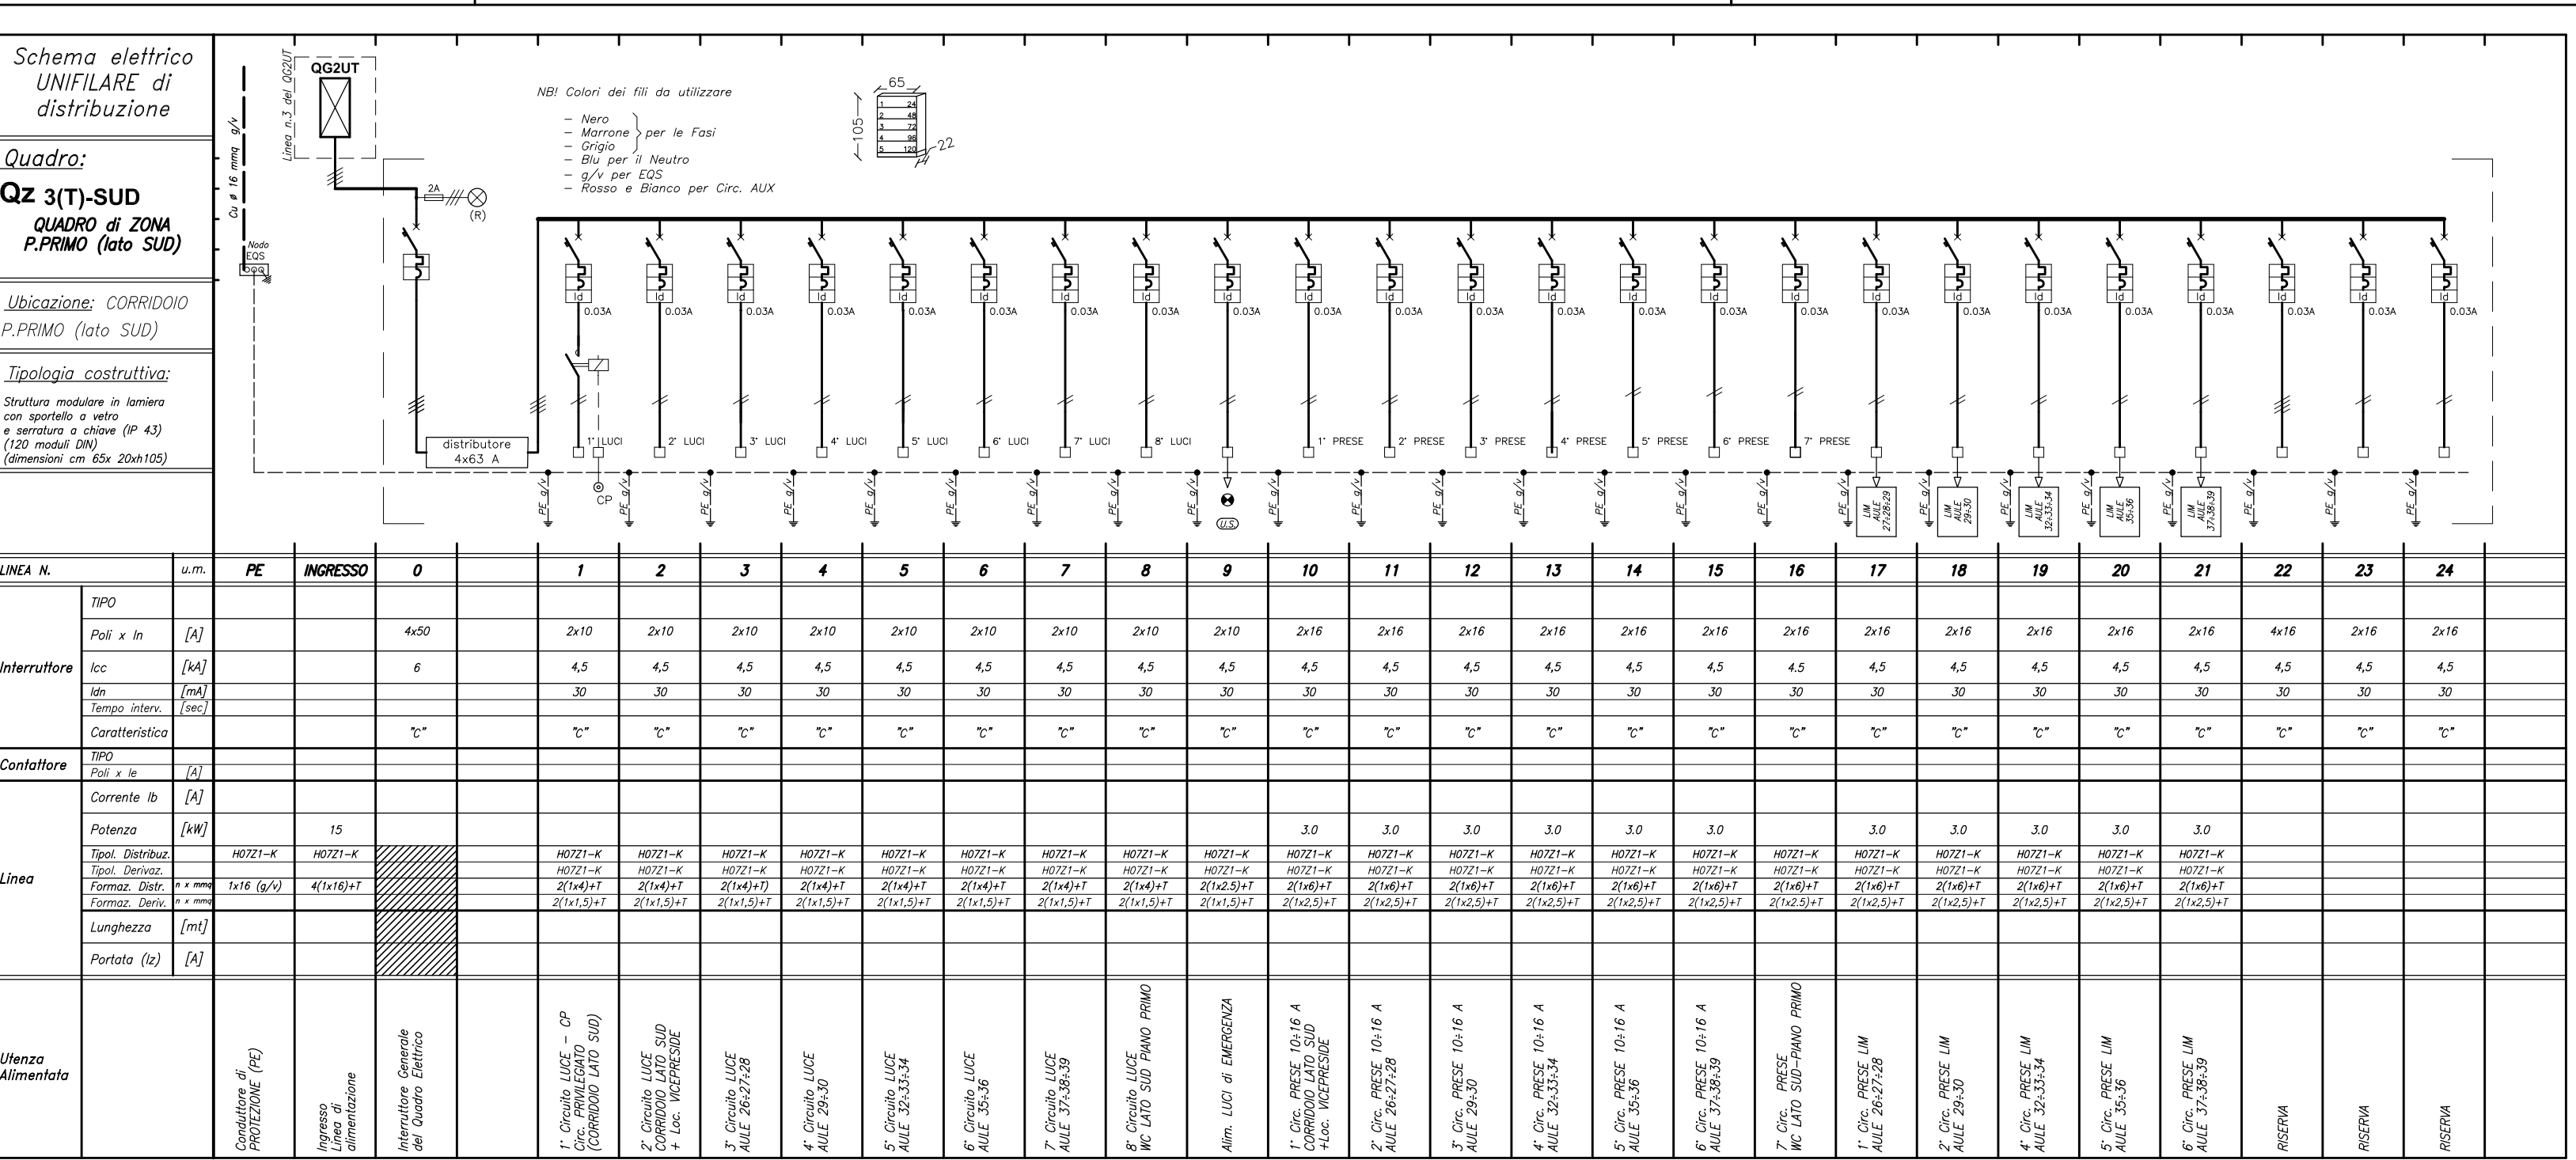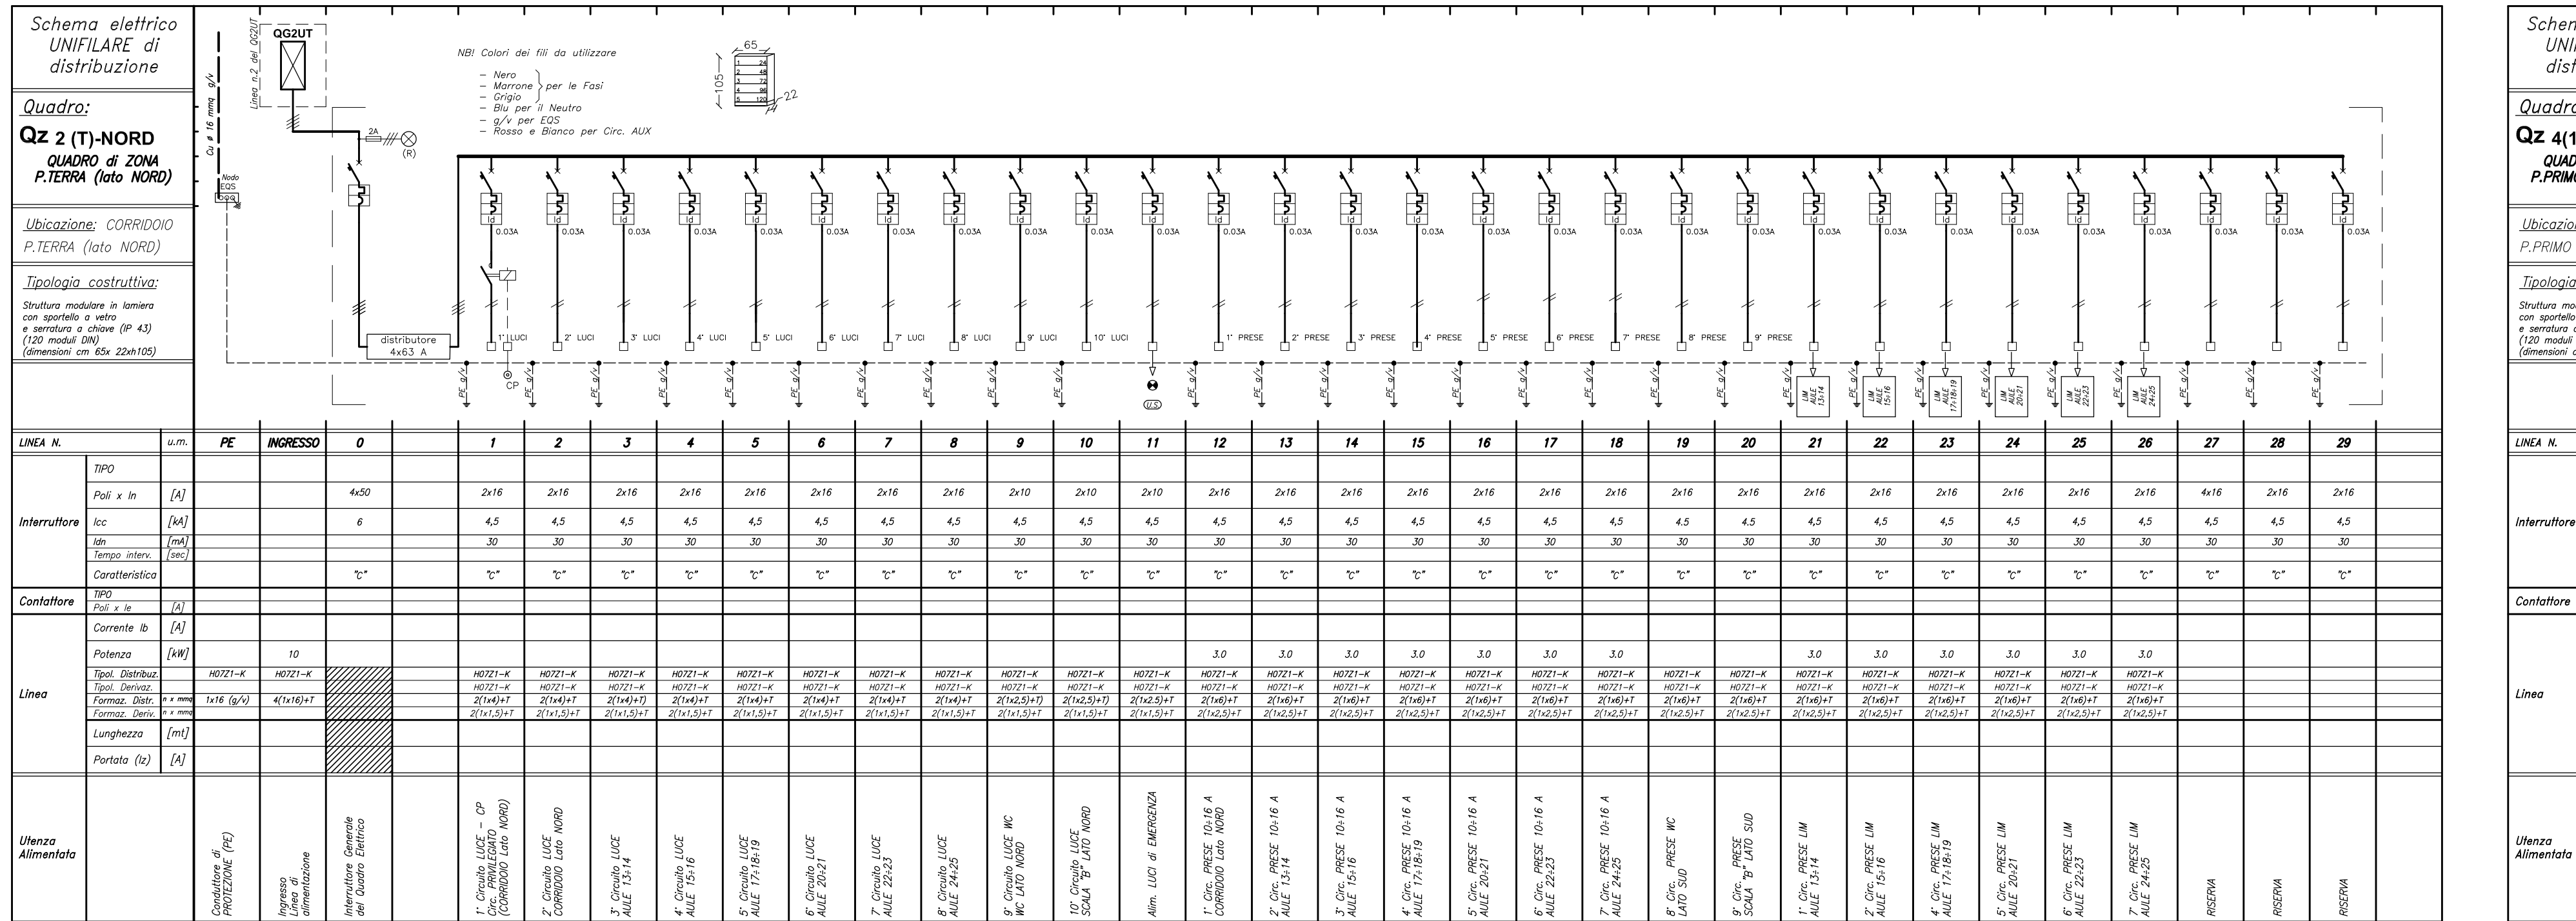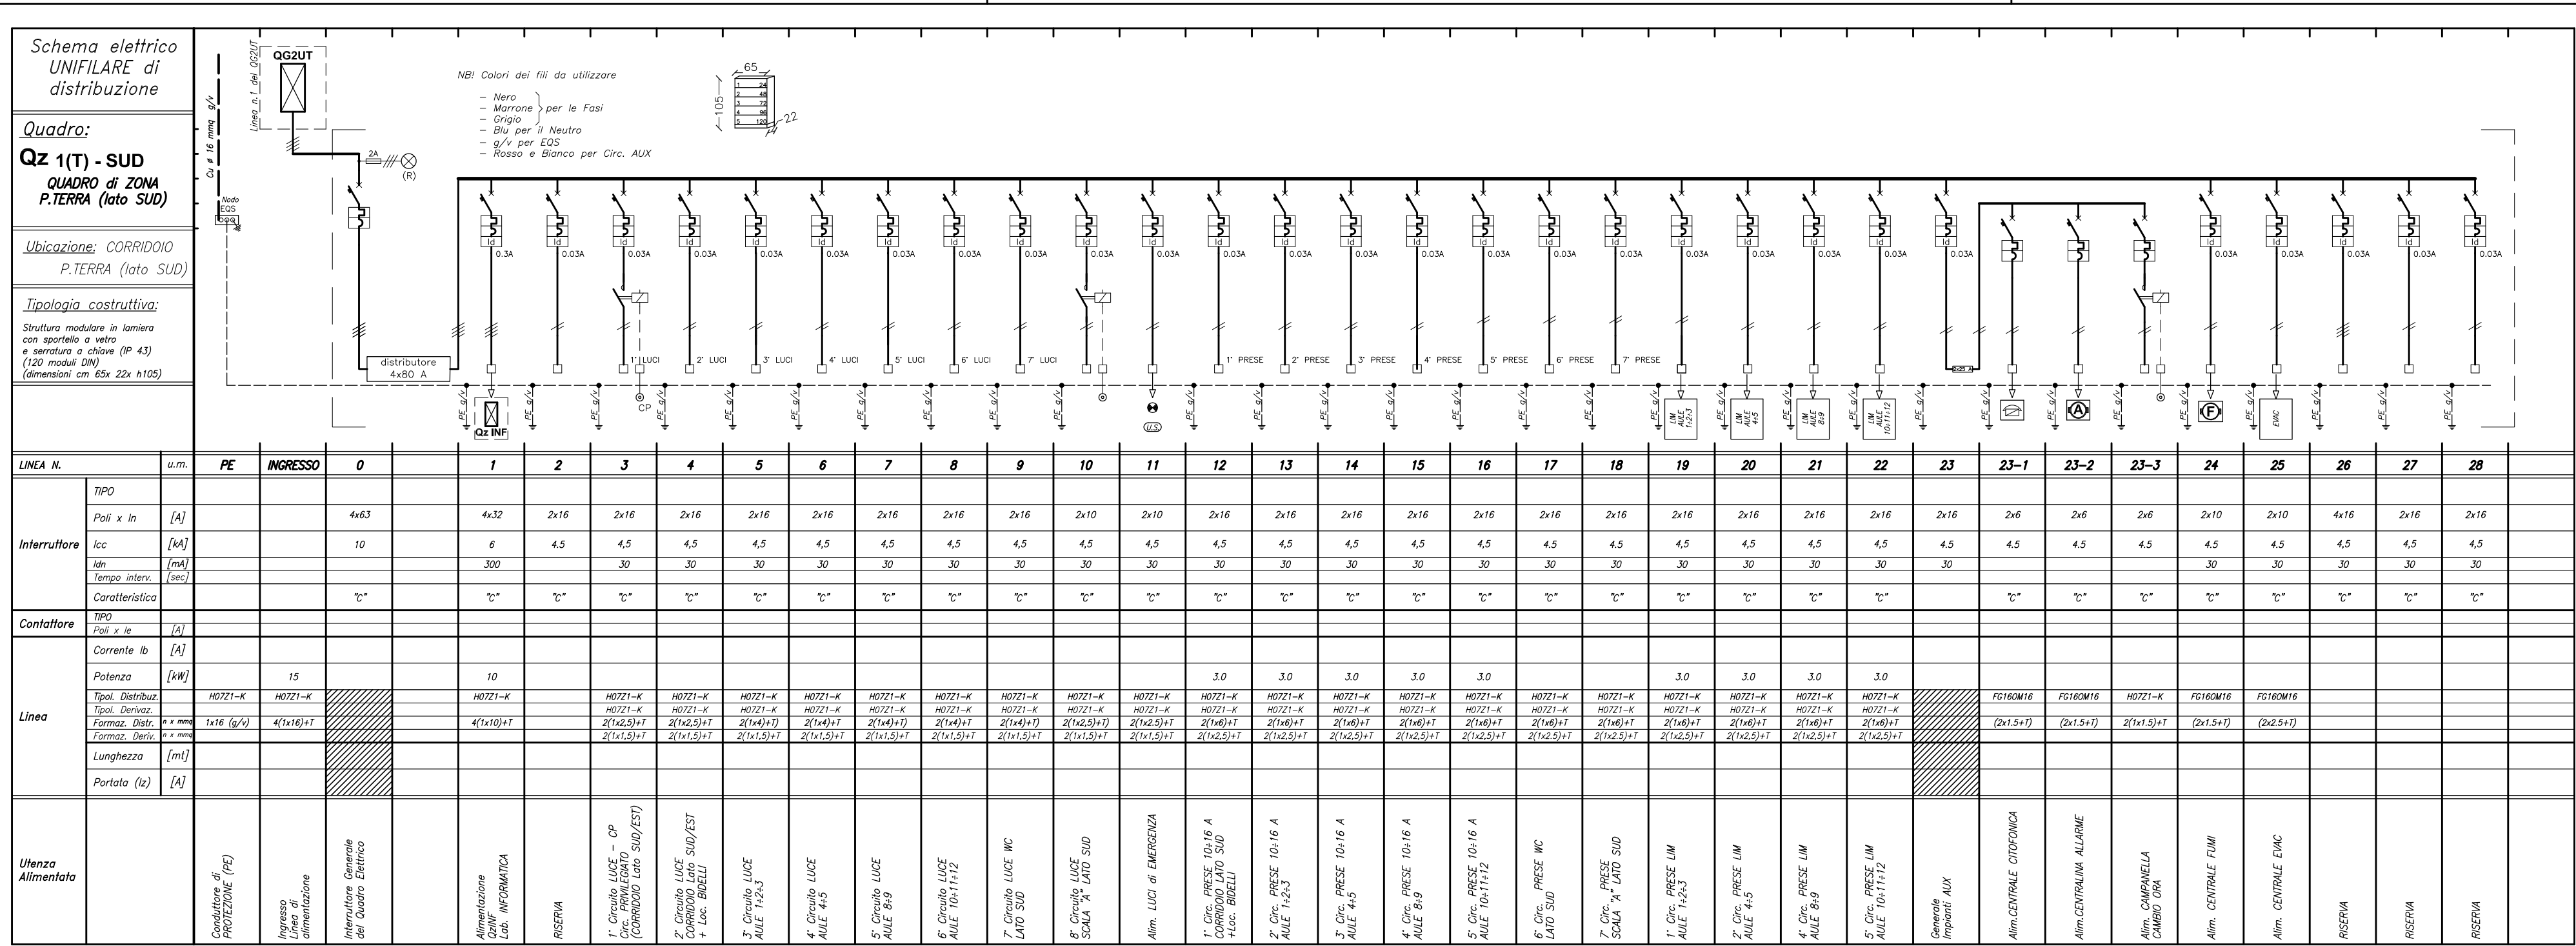

Legenda Schemi Elettrici

APPARECCHI di MANOVRA e di COMANDO

Interruptore di potenza a apertura automatica, MAGNETOTERMICO

Interruptore di potenza a apertura automatica, DIFFERENZIALE PURO

Trasformatore a prova di giusto tipo TM..... 220V/12-24 V

Interruptore di manovra - Sezionatore

Sezionatore con fusibile incorporato

Interruptore di manovra Sezionatore con fusibile incorporato

Interruptore di manovra - Sezionatore con fusibile

Interruptore di manovra - Sezionatore a due vie e tre posizioni con posizione centrale di apertura

DISPOSITIVI di COMANDO

STRUMENTI di MISURA e SEGNALEZIONE

Dispositivo in CHIUSURA (relè e/o contattore) con bobina di comando

Contattore con bobina di comando con relè ad aggancio meccanico

Timer con contatto in chiusura

Dispositivo in APERTURA (relè e/o contattore) con bobina di comando

Contattore con bobina di comando azionata da relè (P/P) con pulsante

Contatore di energia elettrica

Amperometro

Voltmetro

Lampada spia di segnalazione (R) Rosso (V) Verde (G) Giallo (B) Bianca

APPARECCHI VARI

Alimentazione proiettori

Alimentazione lampade di emergenza

Alimentazione motore

Alimentazione Centrale ANTINTRUSIONE

Alimentazione Centrale Rivelazione FUMI

Alimentazione QUADRO