


LEGENDA CAVI - LINEE PRINCIPALI
DA Q.E.G. al Quadro protezione linea TPS1 - Linea 4x1,5+PE1,5 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV - Cca-sb,d,l,a,l - 2 m
DA Q. Protezione linea TPS1 A Q.E.TPS1 - Linea 4x10+PE10 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV - Cca-sb,d,l,a,l - 1080 m
DA Q.E.TPS1 A POMPA P1 PERCOLATO - Linea 4x6+PE6 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV - Cca-sb,d,l,a,l - 67 m
DA Q.E.TPS1 A POMPA P3 PRIMA PIOGGIA - Linea 4x10+PE10 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV - Cca-sb,d,l,a,l - 440 m
DA Q.E.TPS1 A POMPA P3 PRIMA PIOGGIA - Linea 4x1,5+PE1,5 mmq in cavo FG16(O)M16 0,6/1kV - Cca-sb,d,l,a,l - 30 m



- Sezione minima del conduttore di protezione facente parte della stessa conduttura dei conduttori di fase

COMUNE DI TRAPANI

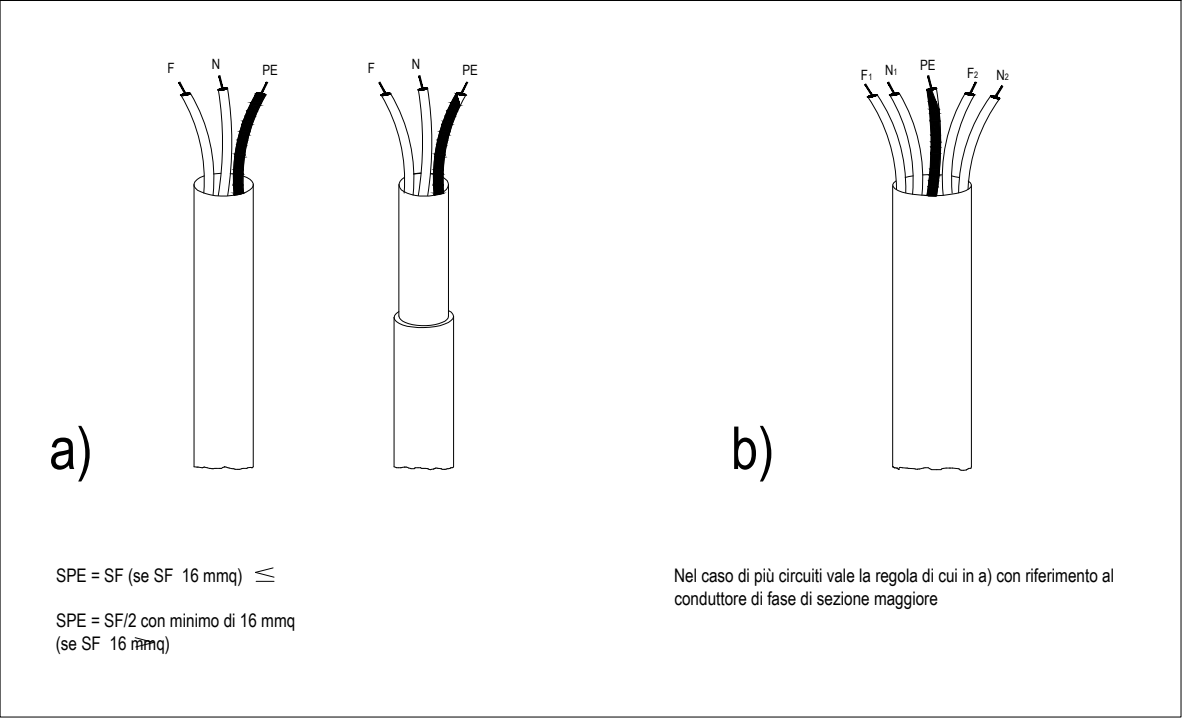

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE
91100 TRAPANI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1" PRESSO IL SITO DI CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAPANI

PLANIMETRIA IMP. ELETTRICO CAVIDOTTI
SCALA 1:1.000
PROGETTO ESECUTIVO

Consulenza alla Progettazione


3 Periodico snc di Biondo, Gesari & Lattuca- Piazza Casselnuovo n° 42 - 90141 Palermo
+39 091 5019934 - www.3periodico.it - info@3periodico.it - P.IVA e CF 05852310823

ELABORATO
E.G.15
LUGLIO 2019

Rev.1 GIUGNO 2020
Rev.2 LUGLIO 2020

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
L'Amministratore Unico
(Ing. Carlo Maria Guarnotta)

Il Progettista
Ing. Carlo Maria Guarnotta

strada di accesso discarica
[vedi particolare tav.]

SEZIONE TIPO DI POSA SU STRADA ASFALTATA PER CAVIDOTTI

SEZIONE TIPO DI POSA INCROCCIO TRA CAVI O CAVIDOTTI ENEL E TUBAZIONI METALLICHE INTERRATE (Norme CEI 11-17)

Tubazione metallica
> 0,5 m
Cavo elettrico in tubazione