


DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 160 PEad PN16	DN 160 PEad PN16
VIA	Viale P. Nenni	Piazza G.Sinatra

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE: Conglomerato bituminoso

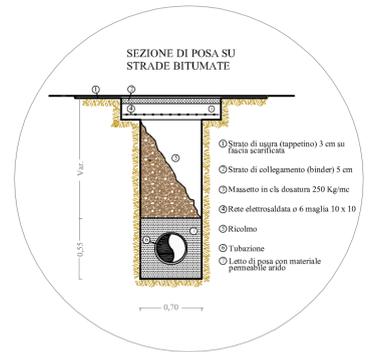


TRATTO DA NODO 9 A NODO 8  
Per via P.Nenni

Legenda	
	Terreno
	Condotta
	Tratto su Conglomerato Bituminoso
	Scarico
	Sfiato

SCALA QUOTE 1:200  
SCALA DISTANZE 1:1000

PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	-238.93	-238.80	-238.00	-238.24	-237.00	-237.20	-237.85	-239.00	-240.00	-242.00	-243.00	-244.01	-245.70	-248.00	-250.00	-251.30	-251.85	-255.10	-256.10
Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	-237.73	-237.51	-237.13	-237.01	-236.06	-235.50	-236.81	-237.40	-239.07	-240.25	-241.40	-242.65	-244.10	-246.32	-248.51	-249.90	-250.75	-254.00	-254.60
Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	-237.45	-237.23	-236.85	-236.73	-235.78	-235.22	-236.53	-237.12	-238.79	-239.97	-241.12	-242.37	-243.82	-246.04	-248.23	-249.62	-250.47	-253.72	-254.32
PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	1.48	1.57	1.15	1.51	1.22	1.98	1.31	1.88	1.21	2.03	1.88	1.64	1.88	1.96	1.77	1.68	1.38	1.38	1.78
DISTANZA PARZIALE (m)	17.20	29.23	9.55	73.83	43.99	16.26	7.36	33.64	23.61	23.22	21.59	25.20	25.63	25.27	16.10	5.22	3.00	19.00	
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	0.00	17.20	46.43	55.98	129.81	173.80	190.06	197.36	231.00	254.61	277.83	299.42	324.62	350.25	375.52	391.62	396.84	399.84	418.84
ETTOMETRICHE	0	1	2	3	4														

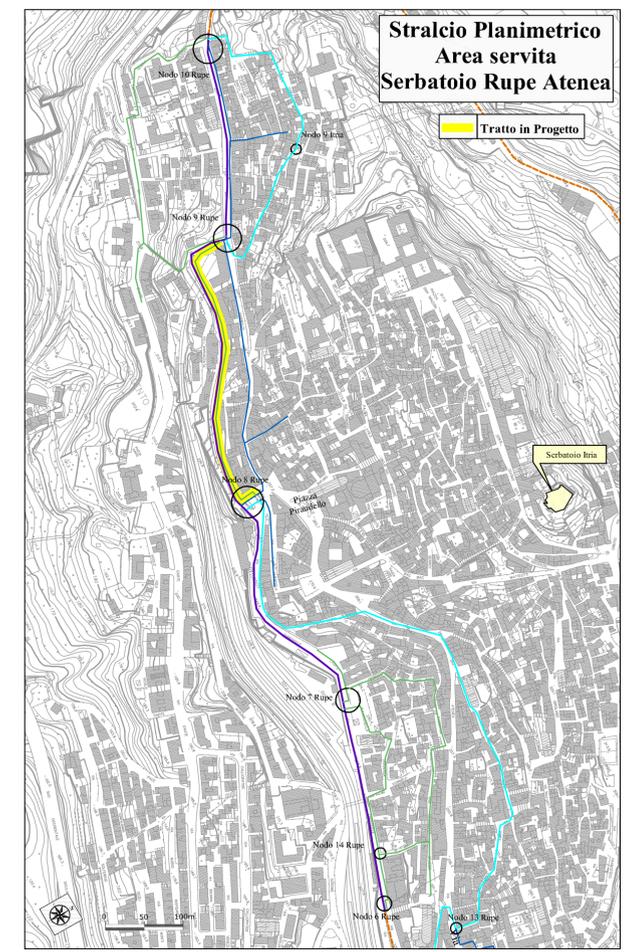

**REGIONE SICILIANA**  
**CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO**  
**DI AGRIGENTO**



**GESTORE DEL SISTEMA IDRICO**  
**INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE**  
**OTTIMALE DI AGRIGENTO**  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

**PROGETTO ESECUTIVO**

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°  
**13.2.6.12**

TITOLO ELABORATO  
Aree servite serbatoio Rupe Atenea  
Interventi riorganizzazione rete  
Profili esecutivi  
Tratto nodo n°9 - nodo n°8 DN 160 via P.Nenni  
Nome file: 13.2.6.12 Profilo esecutivo Tratto nodo n°9 - nodo n°8 DN 160 via P.Nenni.dwg Scala: Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:

**Delta Ingegneria s.r.l.**  
I DIRETTORI TECNICI:  
Ing. Maurizio Carlini  
Ing. Nicolò D'Alessandro

Arch. Carmelo Carino  
Ing. Damiano D'Alessandro  
Ing. Alfonso Collura  
Geol. Gerlando Vaccaro  
Ing. Massimo Carino  
Ing. Alessandro D'Inolfo  
Ing. Sonia Vitellaro

B					
A					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO