


DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 160 PEad PN10		DN 160 PEad PN10
VIA	Piazza G.Sinatra	Via Garibaldi	

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE



Conglomerato bituminoso

Conglomerato bituminoso

TRATTO  
DA NODO 8 A NODO 9  
Per via Garibaldi

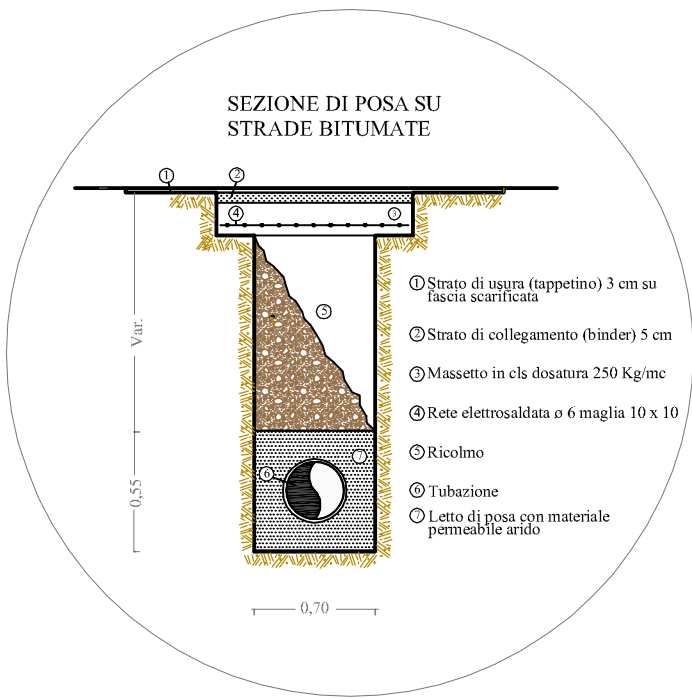

Legenda	
	Terreno
	Condotta
	Tratto su Conglomerato Bituminoso
	Scarico
	Sfiato

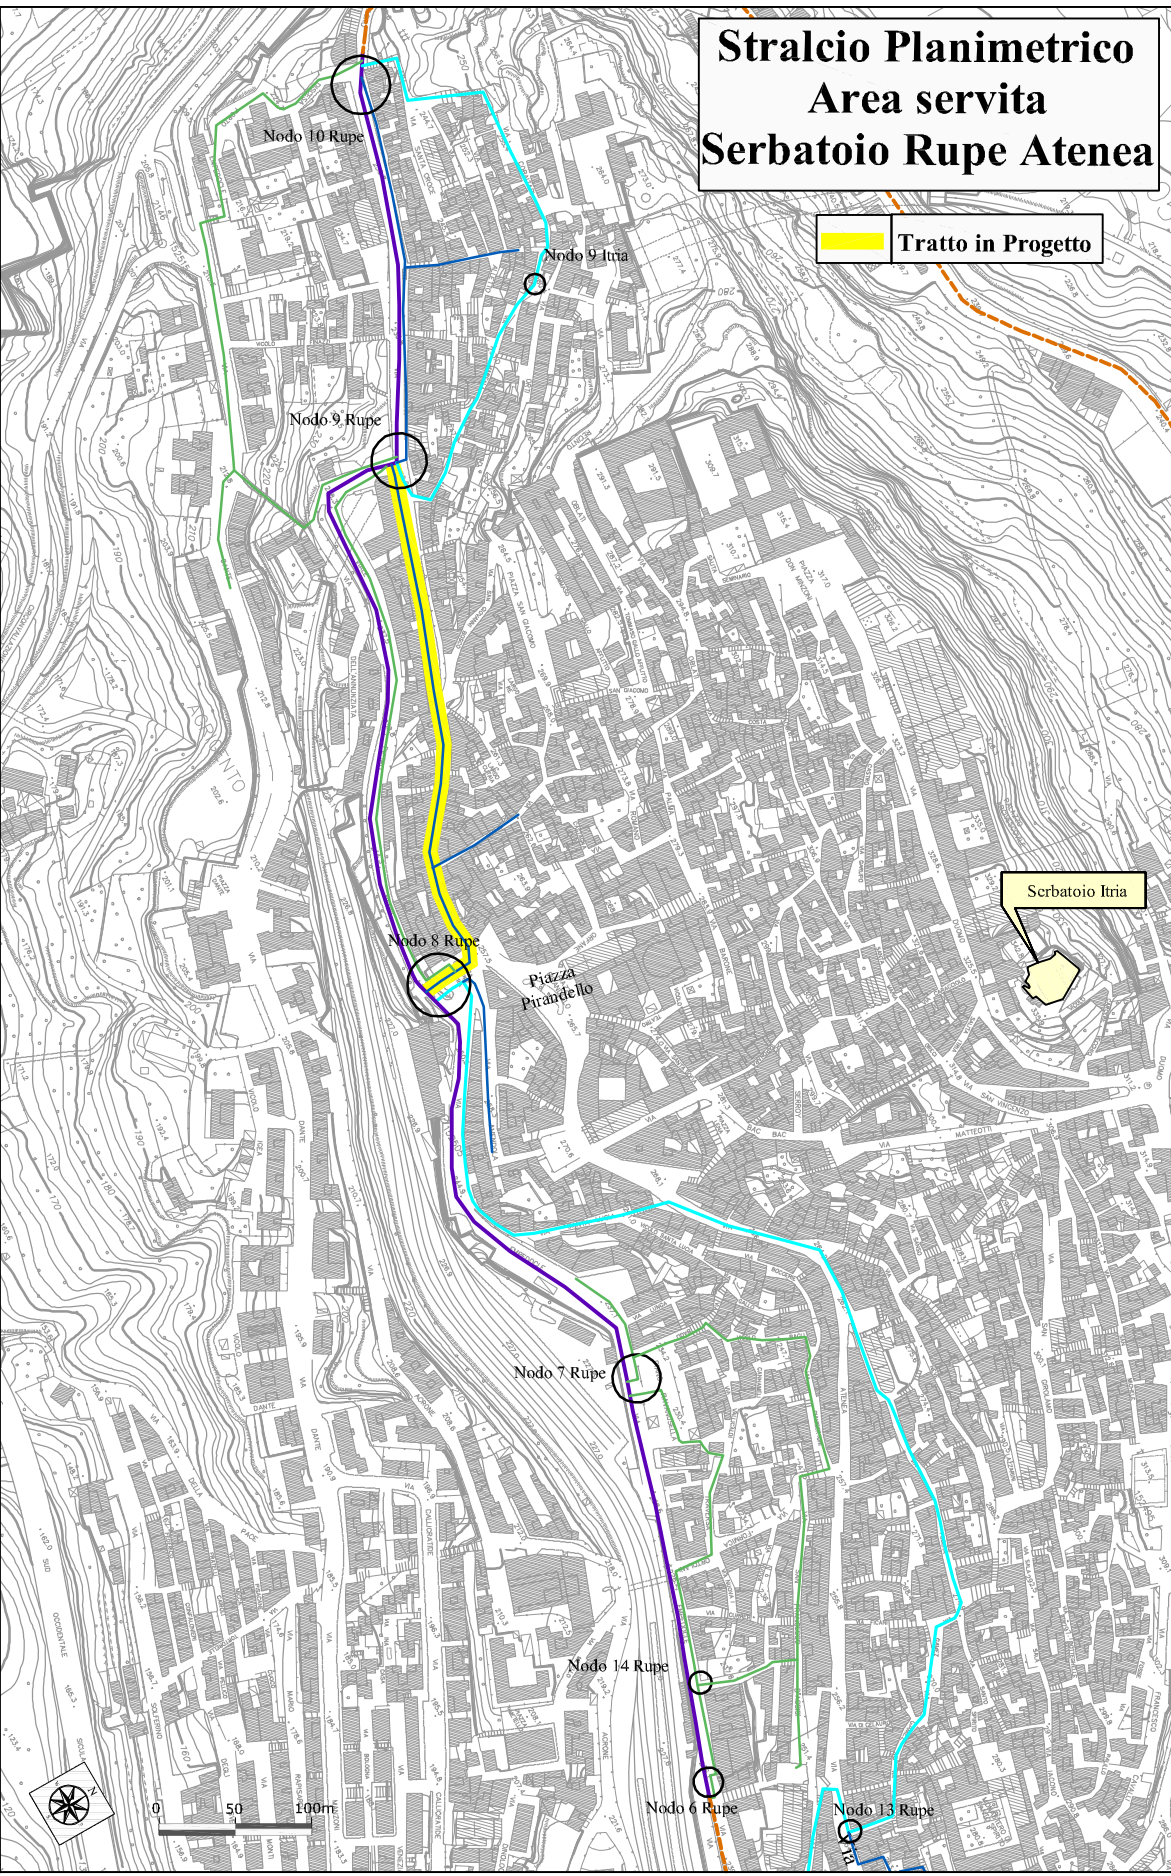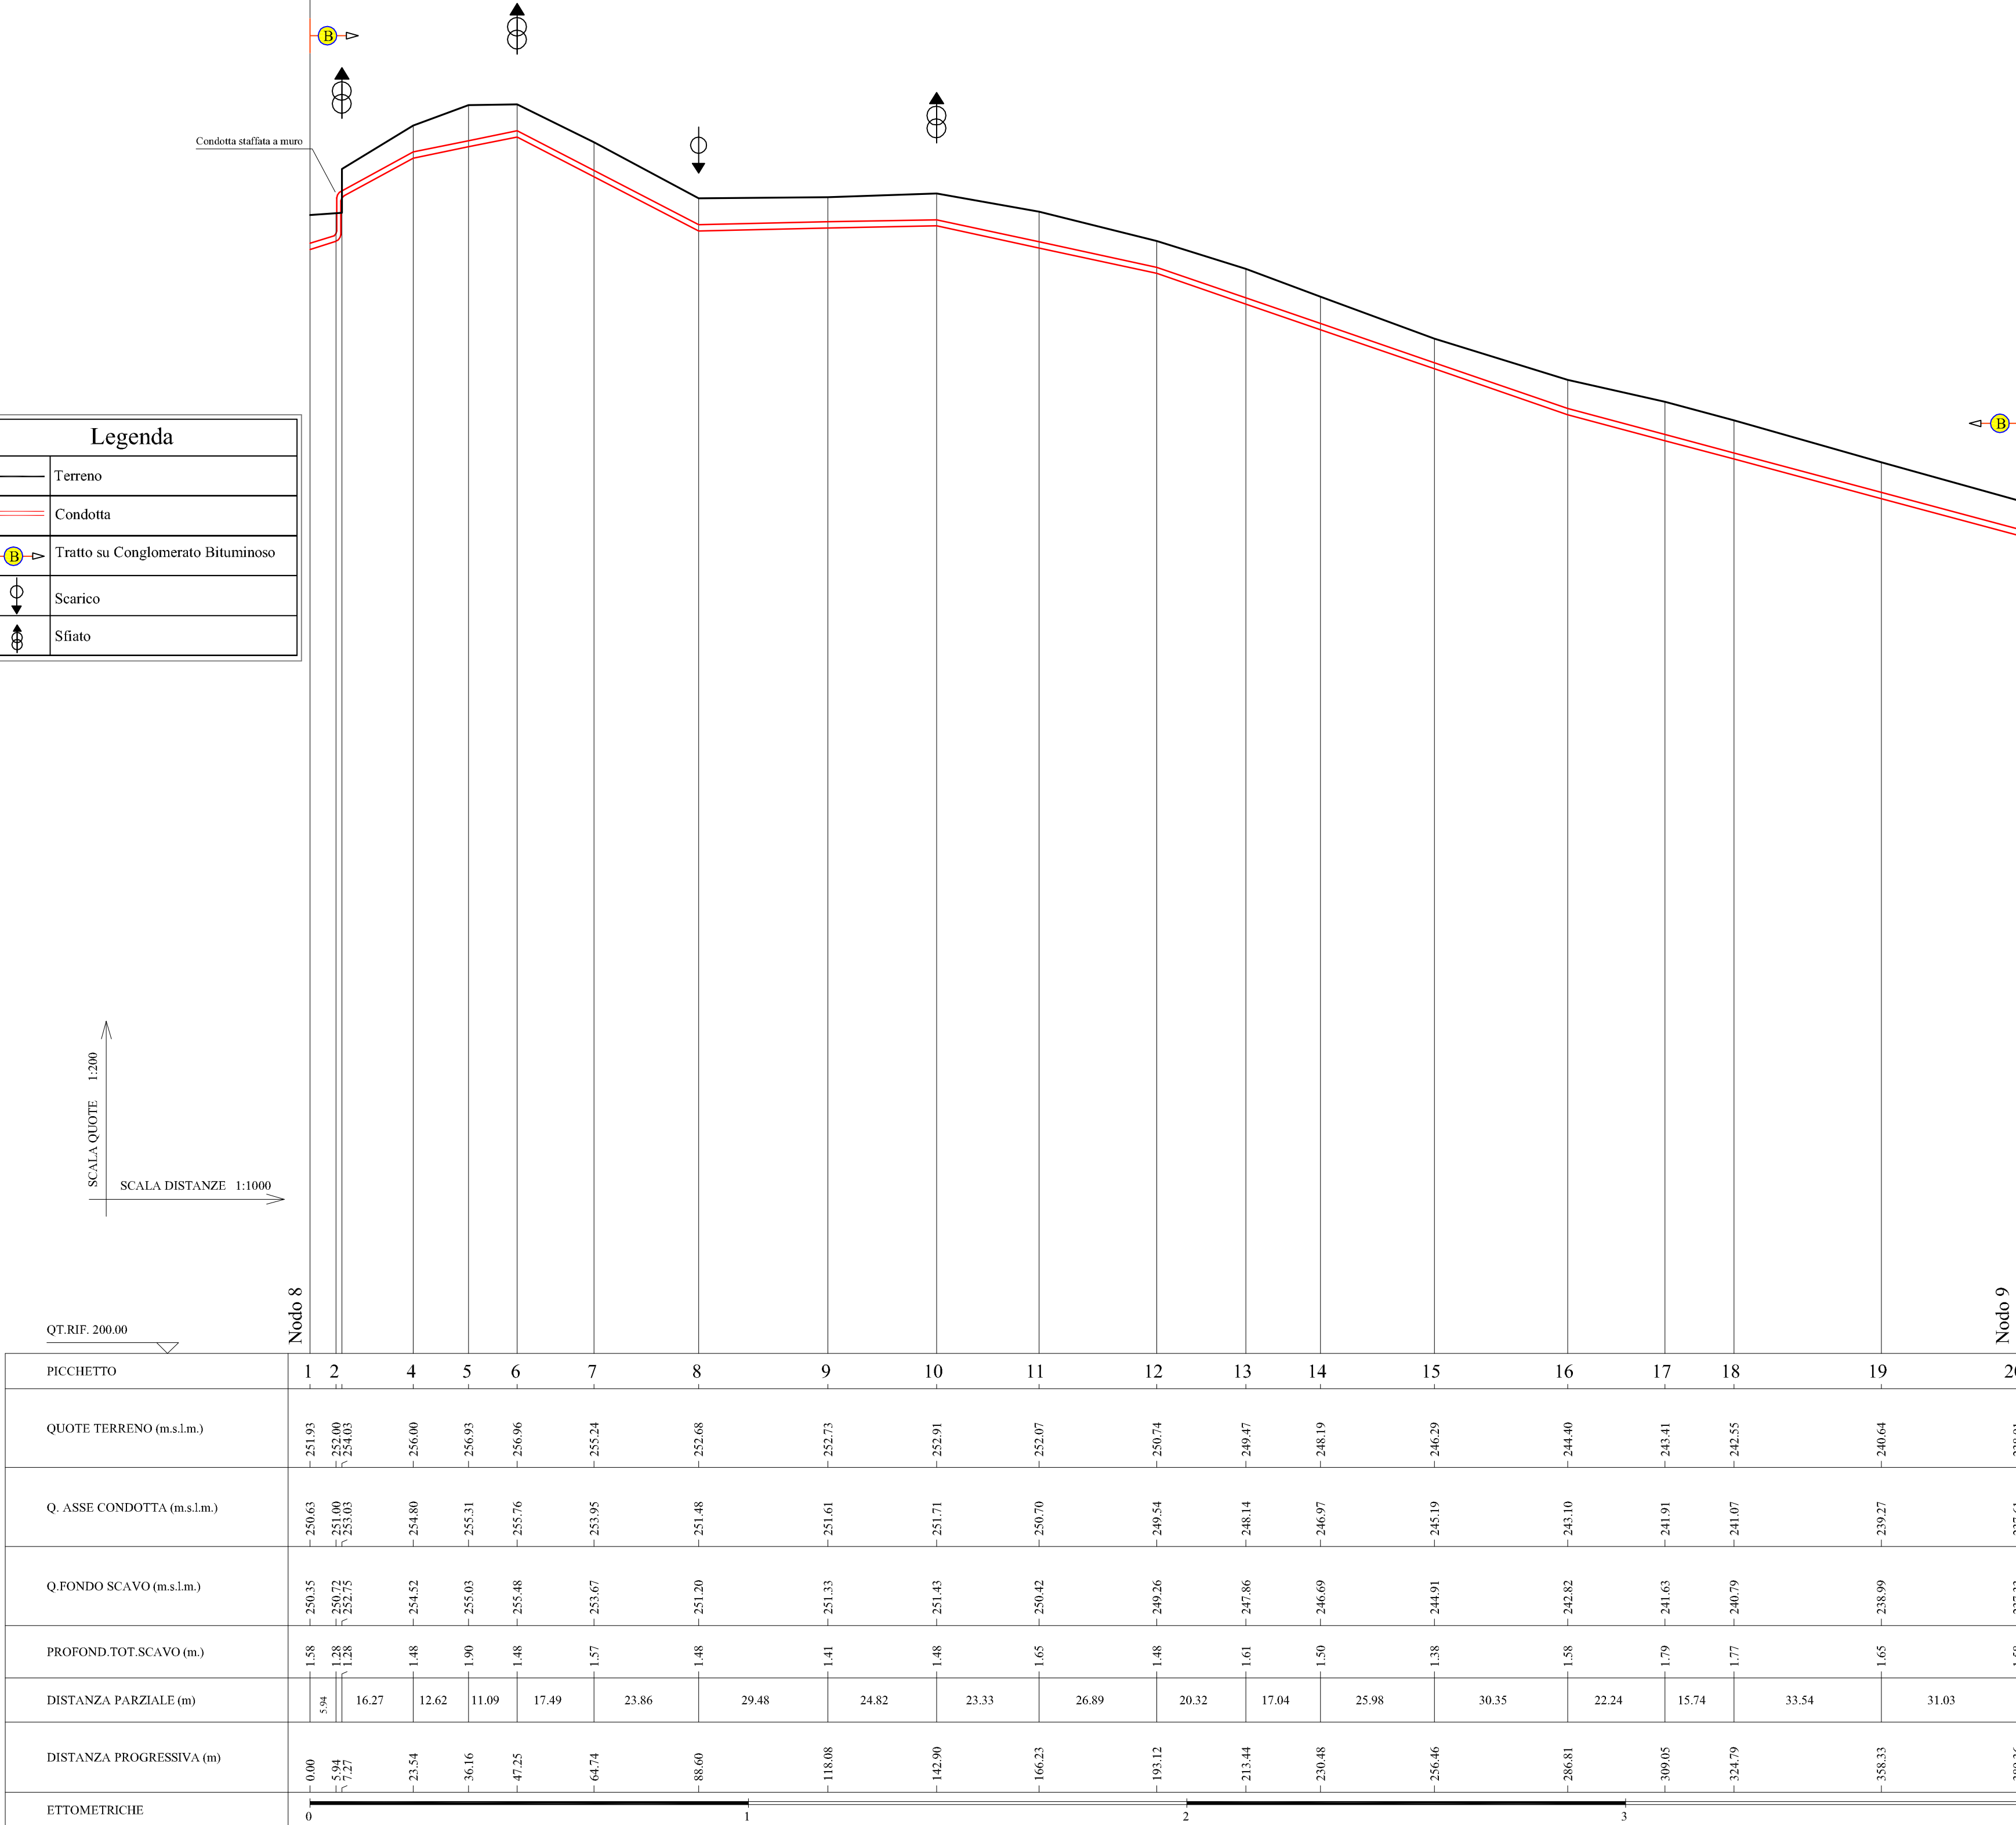

REGIONE SICILIANA  
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO  
DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO  
INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE  
OTTOMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione  
rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°	TITOLO ELABORATO
13.2.6.13	Aree servite serbatoio Rupe Atenea Interventi riorganizzazione rete Profili esecutivi Tratto nodo n°8 - nodo n°9 DN 160 via Garibaldi
	Nome file: 13.2.6.13 Profilo esecutivo: Tratto nodo n°8 - nodo n°9 DN 160 via Garibaldi.dwg Scala: Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:		Delta Ingegneria s.r.l.			
I DIRETTORI TECNICI:		Ing. Maurizio Carino Ing. Nicola D'Alessandro			
REV.		DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO
B					
A					
REV.		DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO